

REGIONE
VENETO

CITTÀ
METROPOLITANA
DI VENEZIA

COMUNE DI
FOSSALTA DI
PORTOGRUARO

Oggetto:
**Int-4 - Allegato D6 - Studio di
ricaduta delle emissioni in
atmosfera**

Tavola
**Concentrazione al suolo SO2 -
99,73 perc. 1 ora - Zignago
vetro + Zignago Power**







Committente
Zignago Vetro







*Sede Legale:
Via Pesenti, 1
38060 Villa Lagarina (TN)
Tel. 0464 411511; Fax 0464
410400
Sede stabilimento:
Viale Poggio Reale, 9*

Redazione:

*eAmbiente S.r.l.
Parco Scientifico
Tecnologico VEGA
Via delle Industrie, 5
30175 Venezia Marghera
(VE)
Tel. 041 5093820
www.eambiente.it*

Legenda

-  Dominio_calcolo
-  Stazione_fondo_Villanova
- Ricadute_max cumulato_SP
-  SO2 - 99,73-esimo perc. Massimo orario
-  Perimetro_stabilimento
-  Recettori
-  Confini comunali

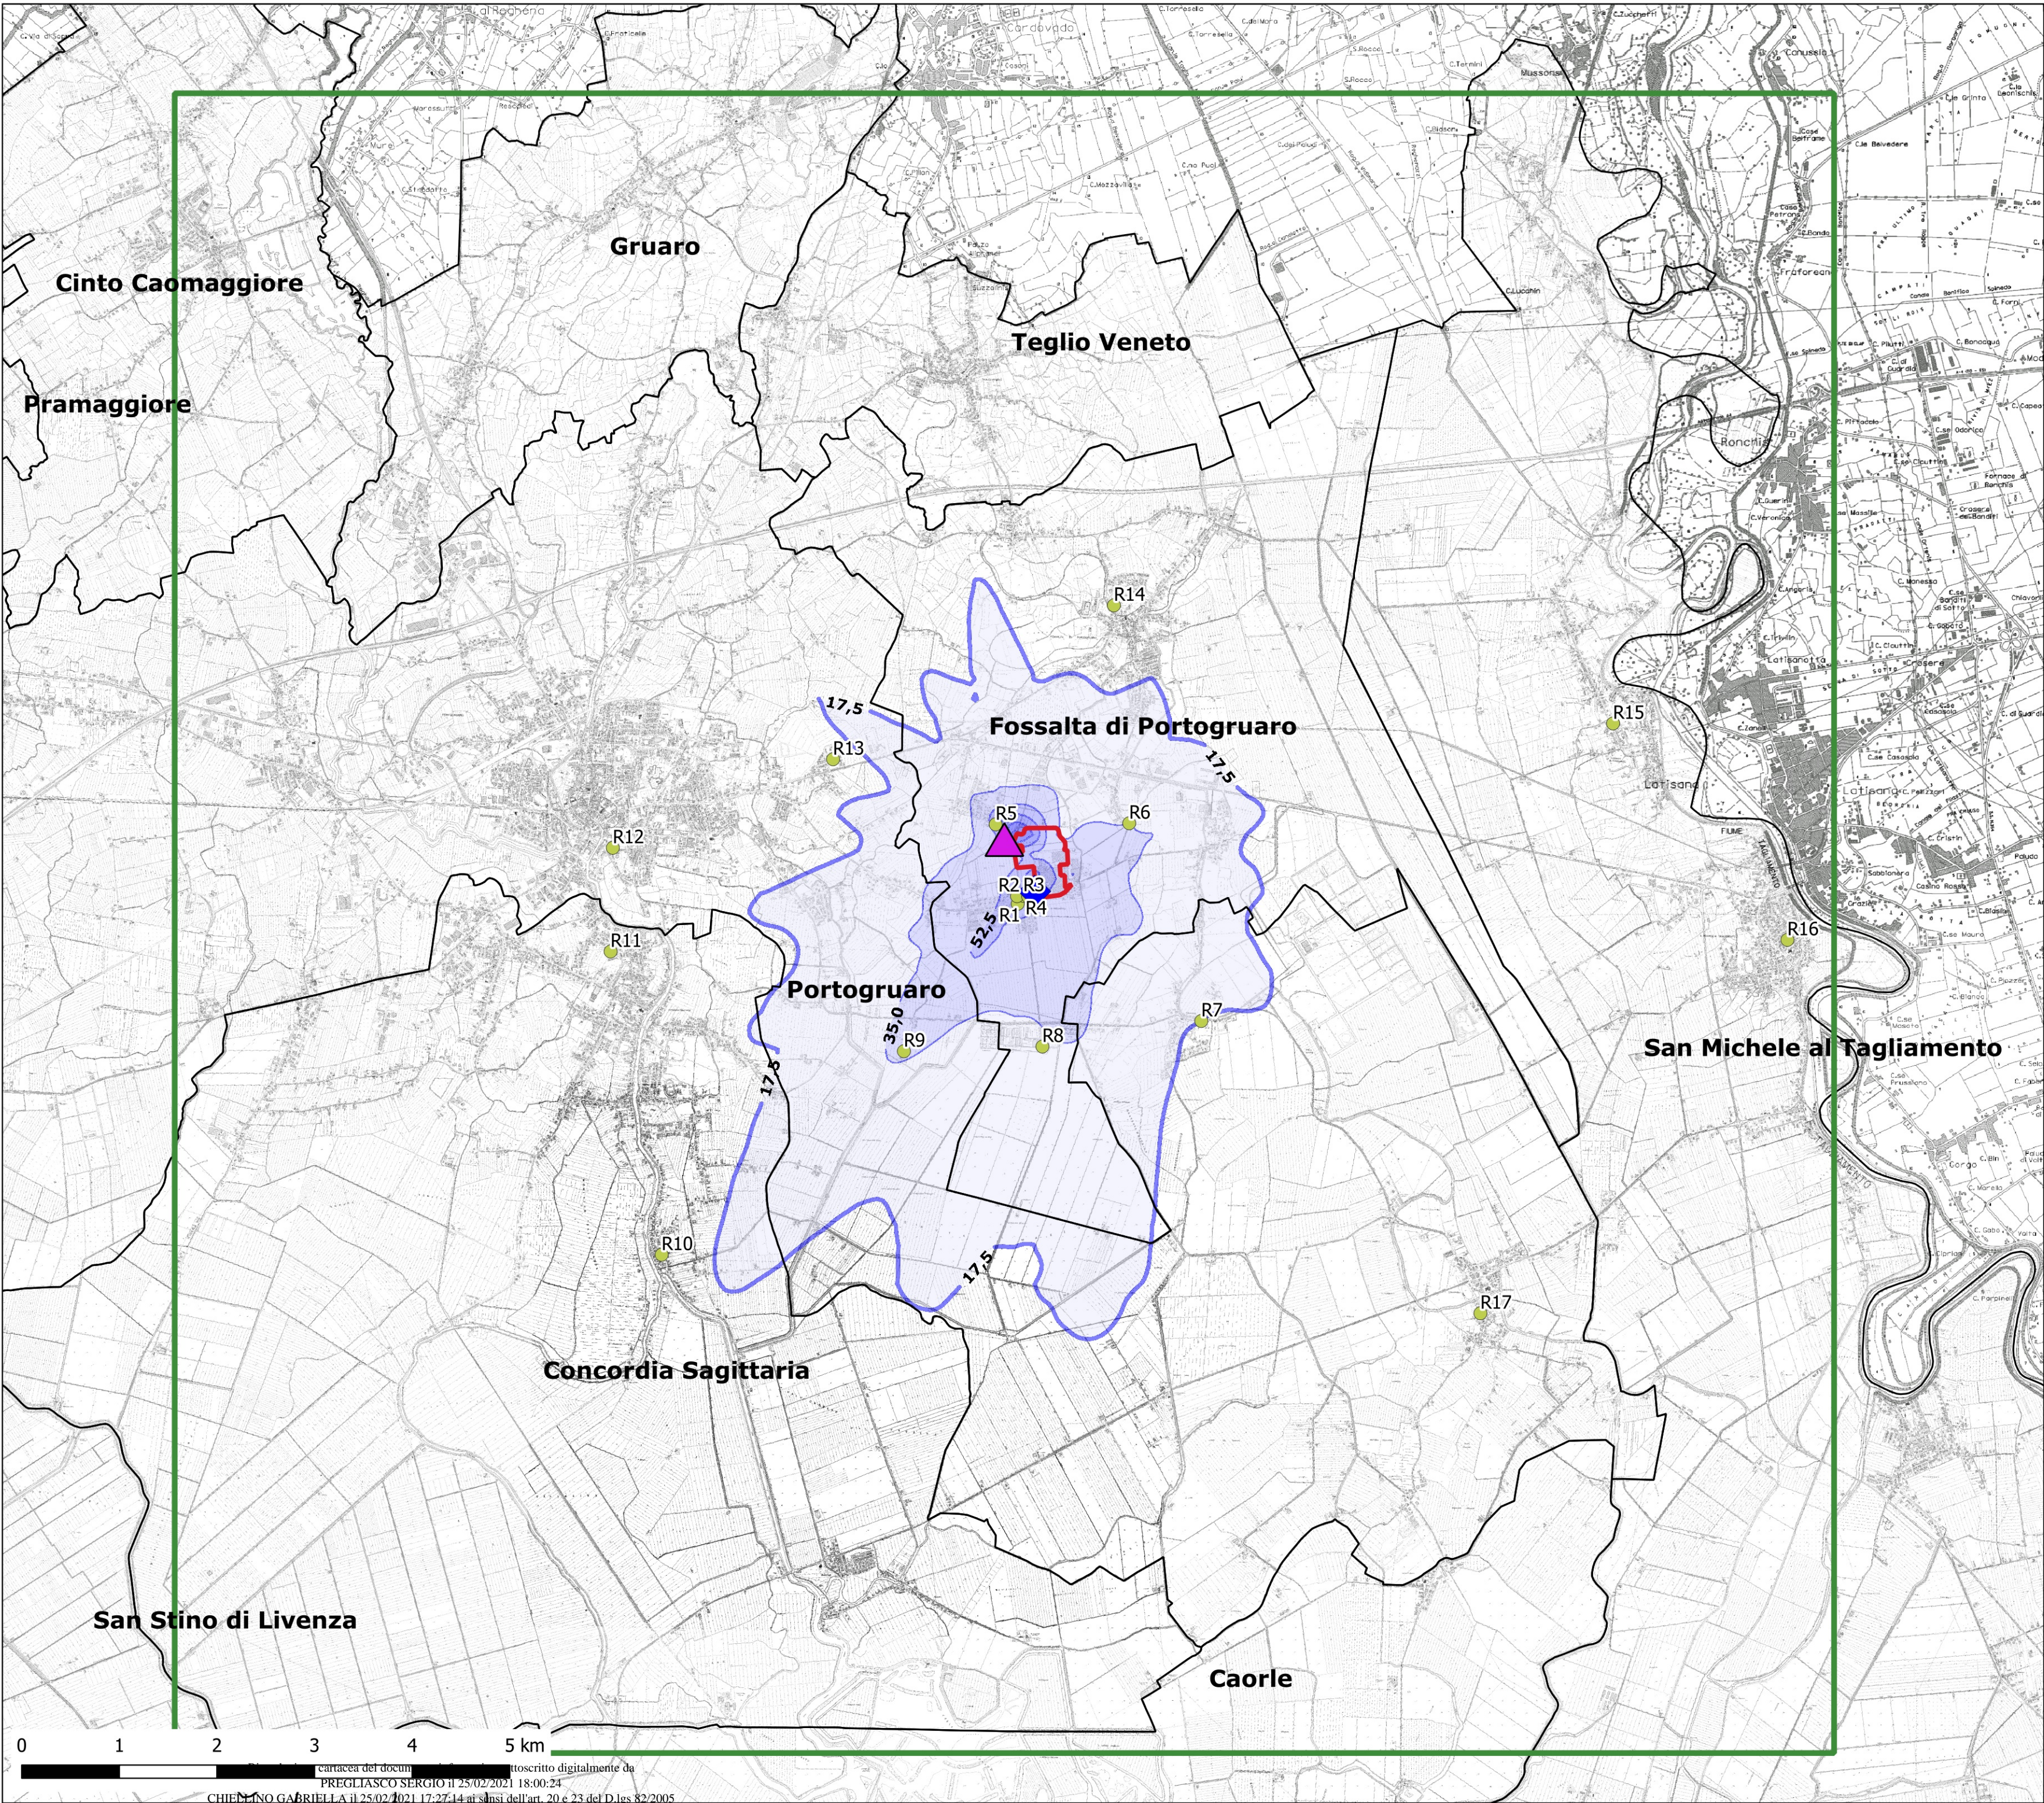
SO ₂	µg/m ³
	105,0
	87,5
	70,0
	52,5
	35,0
	17,5 (5% V.L.)

Codice
documento

Commessa C20-007508 e C21-008078	Mappa 2.B.8	Rev. 01	Scala 1:45.000
--	----------------	------------	-------------------

Formato	Data	Oggetto della revisione
A2	22.02.2021	Integrazioni richieste dagli Enti
Elaborazione	Verifica	Approvazione
Alessio Andriotto	Enrico Raccanelli	Gabriella Chiellino

E' vietata la riproduzione del presente documento, anche parziale, con qualsiasi mezzo, senza l'autorizzazione di eAmbiente S.r.l.



cartacea del docum
PREGLIASCO SERGIO il 25/02/2021 18:00:24
CHIELLINO GABRIELLA il 25/02/2021 17:27:14 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

PROTOCOLLO GENERALE: 2021 / 10348 del 01/03/2021