

ELENCO GENERALE APPARECCHIATURE

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	MODELLO
G1A	POMPA A DI SOLLEVAMENTO ALLA VASCA DI OSSIDAZIONE	ITT FLYGT S.P.A.	FLYGT DP46 LT470 1,1kW 400V 50Hz
G1B	POMPA B DI SOLLEVAMENTO ALLA VASCA DI OSSIDAZIONE	ITT FLYGT S.P.A.	FLYGT DP46 LT470 1,1kW 400V 50Hz
G2	POMPA ALLA VASCA DI ACCUMULO D1	ITT FLYGT S.P.A.	FLYGT DP46 LT470 1,1kW 400V 50Hz
G3	POMPA DI TRAVASO	ITT FLYGT S.P.A.	FLYGT DP46 LT470 1,1kW 400V 50Hz
P7	POMPA LIQUAMI AL SOLLEAMENTO	ITT FLYGT S.P.A.	FLYGT DP46 LT470 1,1kW 400V 50Hz
P1	SOFFIANTE	FPZ S.P.A.	SCL 30DH 1,5kW 400V 50Hz
P2	COMPRESSORE ARIA DI SERVIZIO	FIAC S.P.A.	COMPACT 120R 220V 50Hz
PI	MANOMETRO	NUOVA FIMA S.p.A.	MGS18/3/A D100 0/0,6bar 1/2"
PT	TRASDUTTORE DI PRESSIONE	E+H S.p.A.	CERABAR T PMC 131
LC	TRASDUTTORE DI LIVELLO	E+H S.p.A.	WATERPILOT FMX167
LS	INTERRUTTORE DI LIVELLO	ITT Water & Wastewater Italia s.r.l.	FLYGT EC03 MT6
PS-P2	PRESSOSTATO	FANTINI COSMI S.P.A.	B01B 2-5,5bar
EV2-4-7	ELETTROPILOTA+BOBINA+BASE+CONNETTORE+TAPPO	UNIVER SERVICE S.R.L.	AA-0400-3/2 NC1,5mm+DC- 0307 U3 3,3VA 24V+1/8 LATERALE AB0900+AM5111 DIN 43650 U2-U3+AM5211-A
PNV	VALVOLE PNEUMATICHE	GEMÜ S.r.l.	GEMÜ 554-481

comm. 4691

**REVAMPING IMPIANTO BIOLOGICO DI TRATTAMENTO
DELLE ACQUE REFLUE CIVILI
PROVENIENTI DALL' EX CANTIERE NAUTICO DE POLI
- PELLESTRINA - VENEZIA
IMPIANTO ICF**



SCHEMA DI FLUSSO

comm. 4691

**REVAMPING IMPIANTO BIOLOGICO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE
REFLUE CIVILI PRESSO EX CANTIERE NAUTICO DE POLI
PELLESTRINA - VENEZIA
IMPIANTO SBR**

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da


TIMOTHI PEPE il 09/09/2021 15:44:25 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
PROTOCOLLO GENERALE: 2021 / 47575 del 13/09/2021

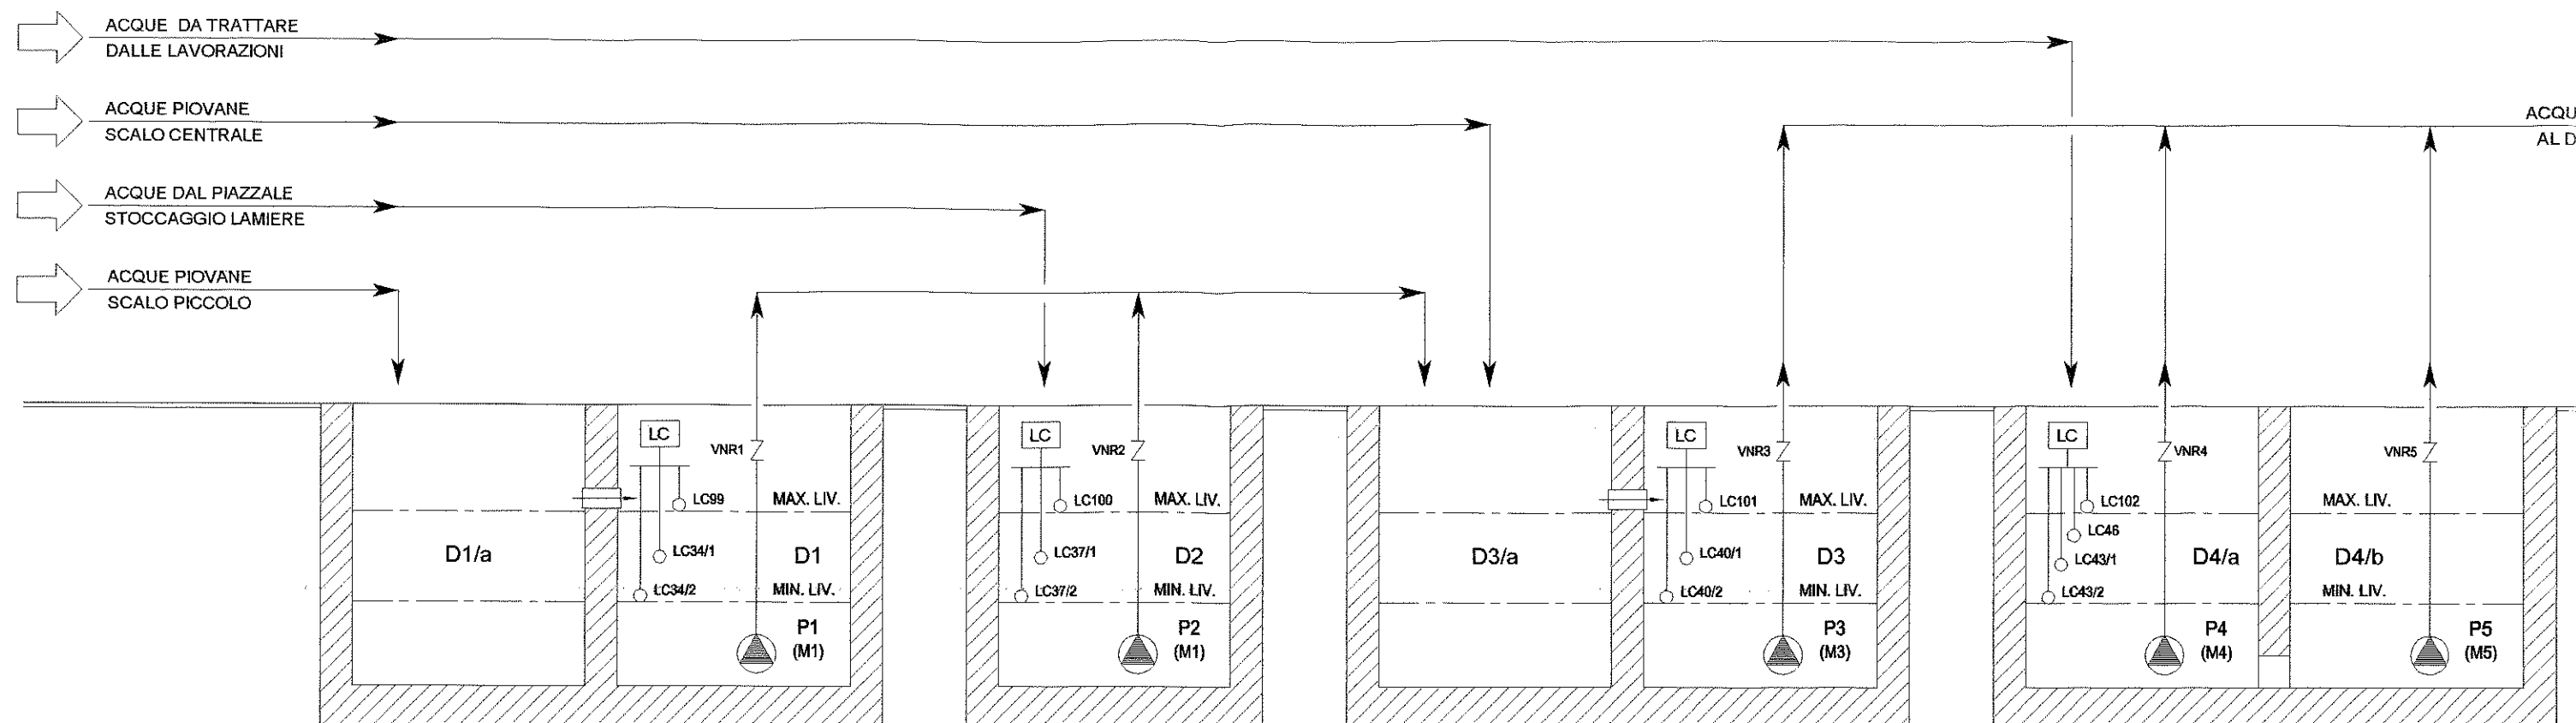

P7
POMPA LIQUAMI
AL SOLLEVAMENTO

FLYGT
DP 46 LT470
1,1 kW

E DA TRATTARE
ISSABBIATORE






IMPIANTO CHIMICO FISICO

LEGENDA:




OGGETTO D'INTERVENTO

REV.	DIS.	DATA	DESCRIZIONE	CONTR.	APPR.	
REVISIONI						
SEDE OPERATIVA: VIA ROMEA, 8 30034 MALCONTENTA DI MIRA (VE) Tel 041 53 21 837 Fax 041 53 21 839 Mail cp@acquateam.it			 CONTROL OF POLLUTION			 SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' CERTIFICATO CERTIFICATO N° 51781
SEDE LEGALE: VIA MESTRINA, 85 30172 MESTRE (VE)						
FIRMA R.P.E.	CLIENTE			COMM.	4691	
FIRMA R.P.	ACTV S.p.A. ISOLA NOVA DEL TRONCHETTO,32 30135 VENEZIA			PREV.	034-A/11/ls.ls	
VERIFICATO				DEL	05.04.2011	
REVISIONE	DISEGNO N°			FILE	11_C4691_SBR_F_02	
	TITOLO			DISEGNATO	POZZOBON	
TOLLERANZE: (DOVE NON SPECIFICATO) LINEARI ± 1.0 ANGOLARI $\pm 0.5^\circ$			DATA			
Il presente disegno è di esclusiva proprietà della C.P. s.r.l. Non può essere usato copiato, riprodotto in tutto o in parte senza un accordo scritto con C.P. s.r.l.			SCALA			
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da TIMOTHY PEREIRA il 09/09/2021 15:44:25 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs. 82/005			-			
PROTOCOLLO GENERALE: 2021/747575 del 13/09/2021						

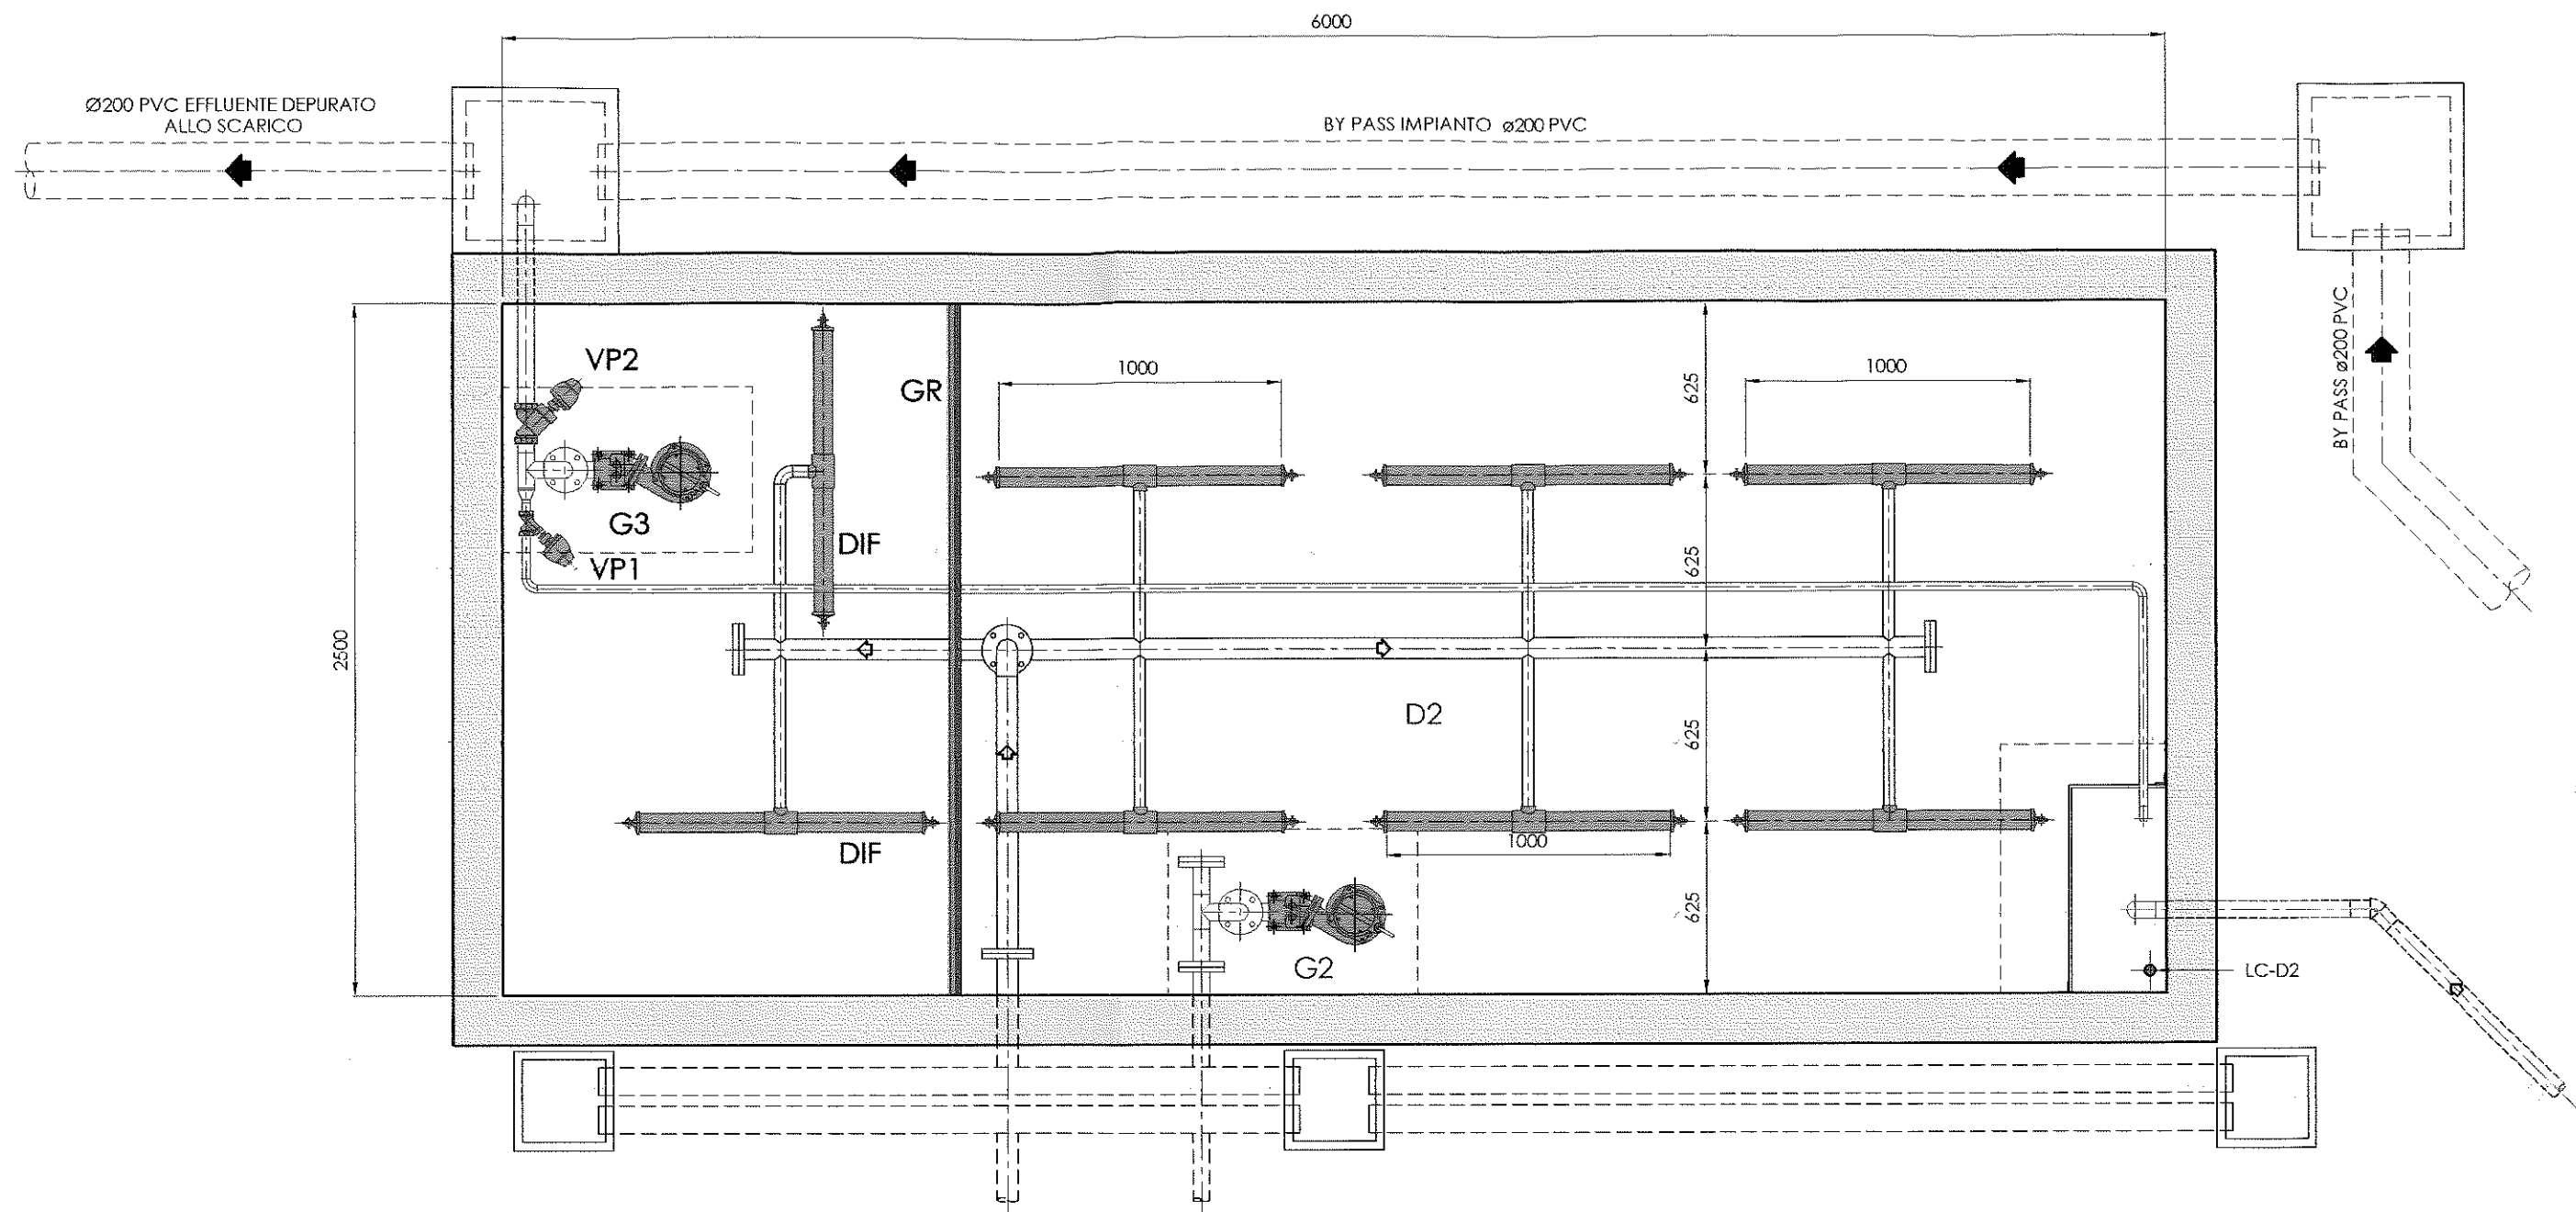

PLANIMETRIA INSERIMENTO MACCHINE

SCALA 1:25





Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
TIMOTHY PEPE il 09/09/2021 15:44:25 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
PROTOCOLLO GENERALE: 2021 / 47575 del 13/09/2021

LEGENDA:

OGGETTO D'INTERVENTO

8	GR	GRIGLIA STATICA		
7	DIF	DIFFUSORI TUBOLARI		
6	G3	POMPA DI TRAVASO	FLYGT	DP46 LT470
5	G2	POMPA ALLA VASCA DI ACCUMULO D1	FLYGT	DP46 LT470
4	G1A-B	POMPE DI SOLLEVAMENTO ALLA VASCA DI OSSIDAZIONE	FLYGT	DP46 LT470
3	D5	DISIDRATATORE DEI FANGHI		
2	D2	VASCA DI OSSIDAZIONE		
1	D1	POZZETTO DI SOLLEVAMENTO		
Prog	Sigla	Denominazione	Marca	Modello

LEGENDA

REV.	DIS.	DATA	DESCRIZIONE	CONTR.	APPR.
REVISIONI					
SEDE OPERATIVA: VIA ROMEA, 8 30034 MALCONTENTA DI MIRA (VE) Tel 041 53 21 837 Fax 041 53 21 839 Mail cp@acquateam.it			 CONTROL OF POLLUTION		
SEDE LEGALE: VIA MESTRINA, 85 30172 MESTRE (VE)			 SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' CERTIFICATO CERTIFICATO N° 51761		
FIRMA R.P.E.	CLIENTE		COMM. 4691		
FIRMA R.P.	ACTV S.p.A.		PREV. 034-A/11/Is.Is		
VERIFICATO	ISOLA NOVA DEL TRONCHETTO, 32 30135 VENEZIA		DEL 05.04.2011		
REVISIONE	DISEGNO N°		FILE 11_C4691_SBR_P_03		
-	TITOLO		DISEGNATO POZZOBON		
-	EX CANTIERE NAUTICO DE POLI - PELLESTRINA		DATA 29.06.2011		
TOLLERANZE: (DOVE NON SPECIFICATO) LINEARI ± 1.0 ANGOLARI ± 0.5°		REVAMPING IMPIANTO BIOLOGICO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE CIVILI.		SCALA 1:25	
Il presente disegno è di esclusiva proprietà della C.P. s.r.l. Non può essere usato copiato, riprodotto in tutto o in parte senza un accordo scritto con C.P. s.r.l.		PIANTA VASCA DI OSSIDAZIONE			